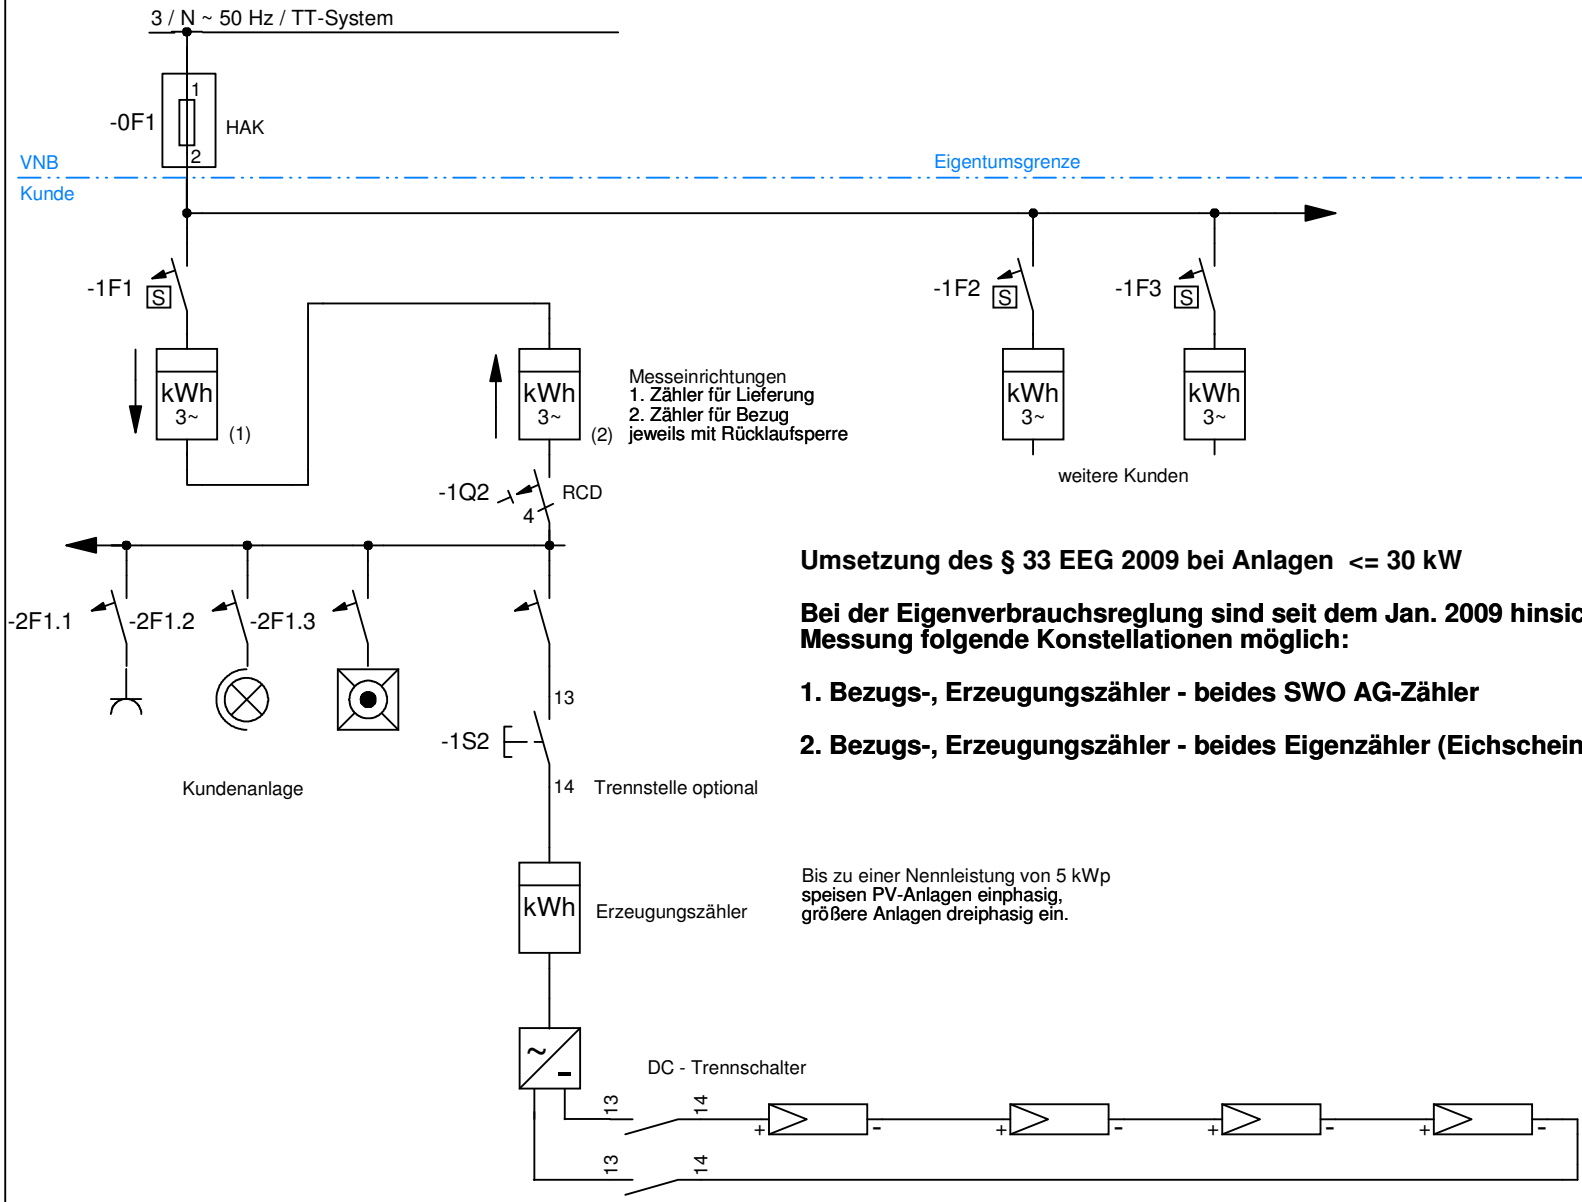

Umsetzung des § 33 EEG 2009 bei Anlagen <= 30 kW

Bei der Eigenverbrauchsreglung sind seit dem Jan. 2009 hinsichtlich der Messung folgende Konstellationen möglich:

1. Bezugs-, Erzeugungszähler - beides SWO AG-Zähler

2. Bezugs-, Erzeugungszähler - beides Eigenzähler (Eichscheine erforderlich)

Bis zu einer Nennleistung von 5 kWp speisen PV-Anlagen einphasig, größere Anlagen dreiphasig ein.

		10.02.2010	riesenbeck	Datum	25.02.2009	Stadtwerke Osnabrück Immer für Sie da.	Projekt: PV_Anl_m_Erz	EEG_2009	Kunde: SWO AG	Anlage
				Bearb.	riesenbeck					Ort
				Gepr.						Blatt-Nr. 1
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers. für	Ers. durch			Bl von Anz 1/1